

SCHÉMA PŘIPOJ. ROZDĚLOVAČE

ŘEZ A - A ... 1 : 25

PŮDORYS OSS - TÚ ... 1 : 25




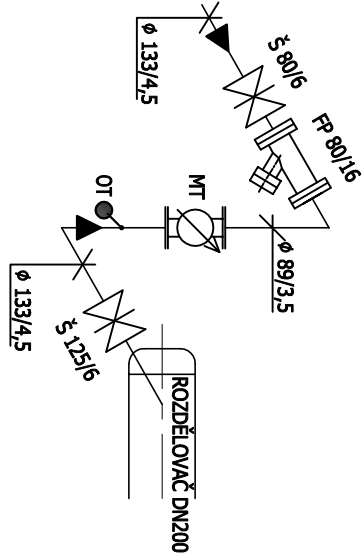


SCHÉMA PŘIPOJ. SBĚRAČE

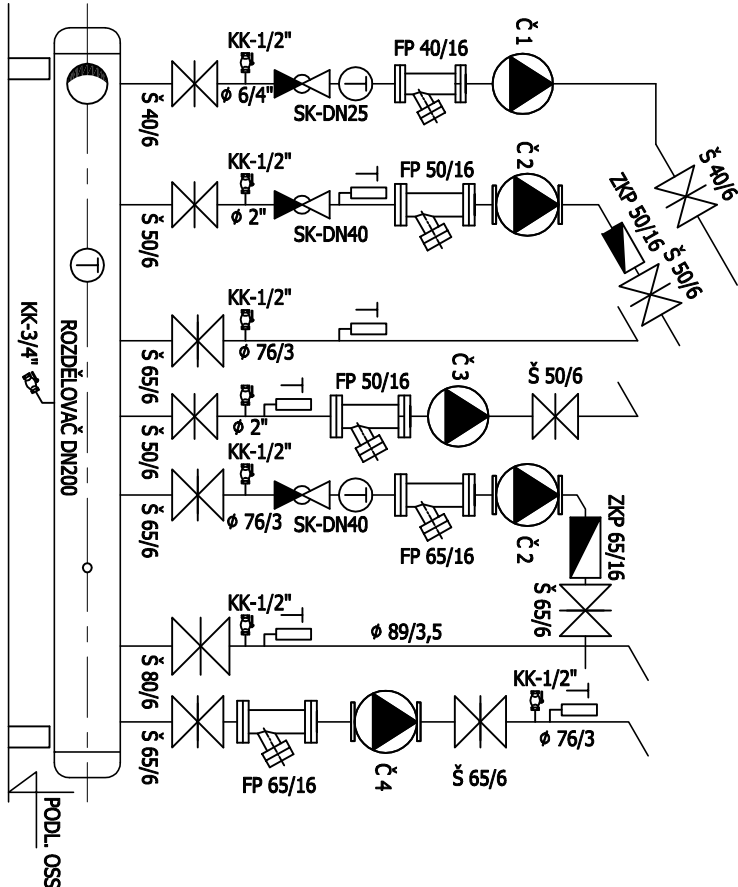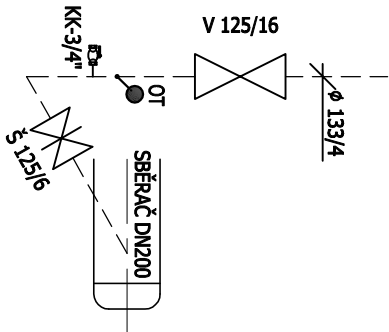

ŘEZ B - B ... 1 : 25

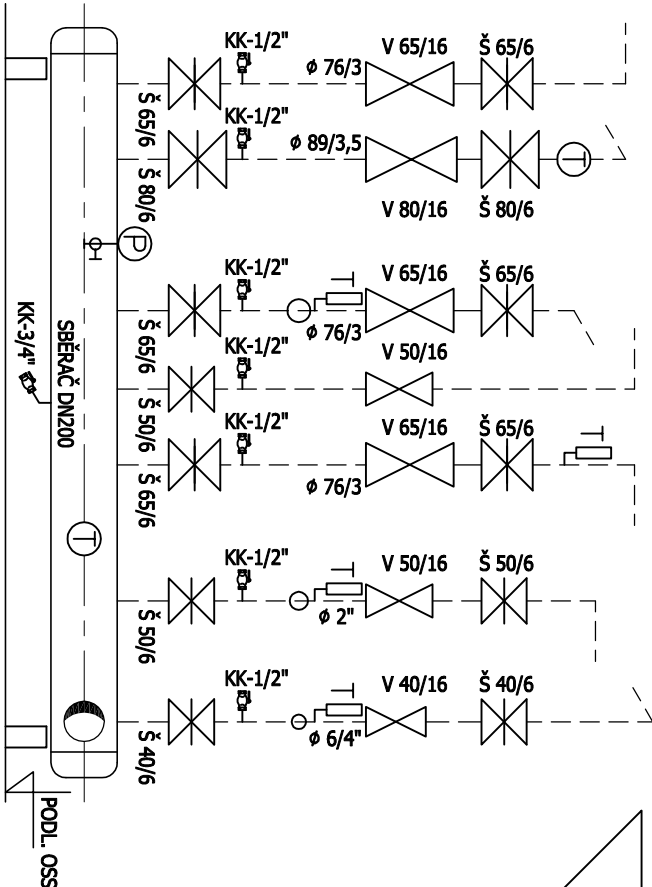

- SK SMĚŠOVACÍ KLAPKA MIX - AP, DN40 (KOMEX THERM)
- Č1 OBĚHOVÉ ČERPADLO 25 - NTC
- Č2 OBĚHOVÉ ČERPADLO 50 - NTV - 60
- Č3 OBĚHOVÉ ČERPADLO ALPHA 2L 32-60-180
- Č4 OBĚHOVÉ ČERPADLO UPS 32-60 F
- FP VODNÍ FILTR - PŘÍRUBOVÝ
- KK UZAVÍRAČÍ KULOVÝ KOHOUT - ZÁVITOVÝ
- V VENTIL PŘÍRUBOVÝ
- T TEPLOMĚR ROHOVÝ / KRUHOVÝ VČ. TLAKOVÉ JÍMKY
- P TLAKOMĚR D100
- Š ŠOUPÁTKOVÝ PŘÍRUBOVÝ UZÁVĚR
- ZKP ZPĚTNÁ KLAPKA PŘÍRUBOVÁ
- MT MĚŘIČ TEPLA B500 S PRŮTOKOM. WS80 (MEINECKE)
- OT ODPOROVÝ TEPLOMĚR MĚŘIČE TEPLA


- 1 VÝCHODNÍ ČÁST HALY - TEPLOVZDUŠNÉ SOUPRAVY, DN65
- 2 VZT PRO LAKOVNÚ, TYP RNA 800 6NV - 1. PATRO, DN80 - MIMO PROVOZ
- 3 NÁSTAVBA - JIH, DN65
- 4 ZAPADNÍ ČÁST HALY - TEPLOVZDUŠNÉ SOUPRAVY, DN50
- 5 MONTÁŽNÍ JÁMY, DN65
- 6 NÁSTAVBA - SEVER, DN50
- 7 AKUMULÁTOROVNA, DN40

potrubí ÚT přívod - stávající

potrubí ÚT zpětné - stávající

SO - 04 HALA TĚŽKÉ ÚDRŽBY

CENTROTERM - PROJEKCE V INVESTIČNÍ VÝSTAVBĚ	
KAMENEC 11, 534 01 HOLICE 469 638 324, mob. 776 333 723	
VYPRACOVAL	Vladimír Kohoutěk - IČO 162 488 13 - Centroterm spol. s r.o.
INVESTOR	Dopravní podnik města Pardubic, a.s. Teplého 2141, 532 20 Pardubice
STAVBA	REKONSTRUKCE OBJEKTOVÉ SMĚŠOVACÍ STANICE HALY TĚŽKÉ ÚDRŽBY V AREÁLU DPMP
NÁZEV	PŮDORYS A ŘEZY - SOUČASNÝ STAV
ČÁST	STROJNĚ TEPELNÁ

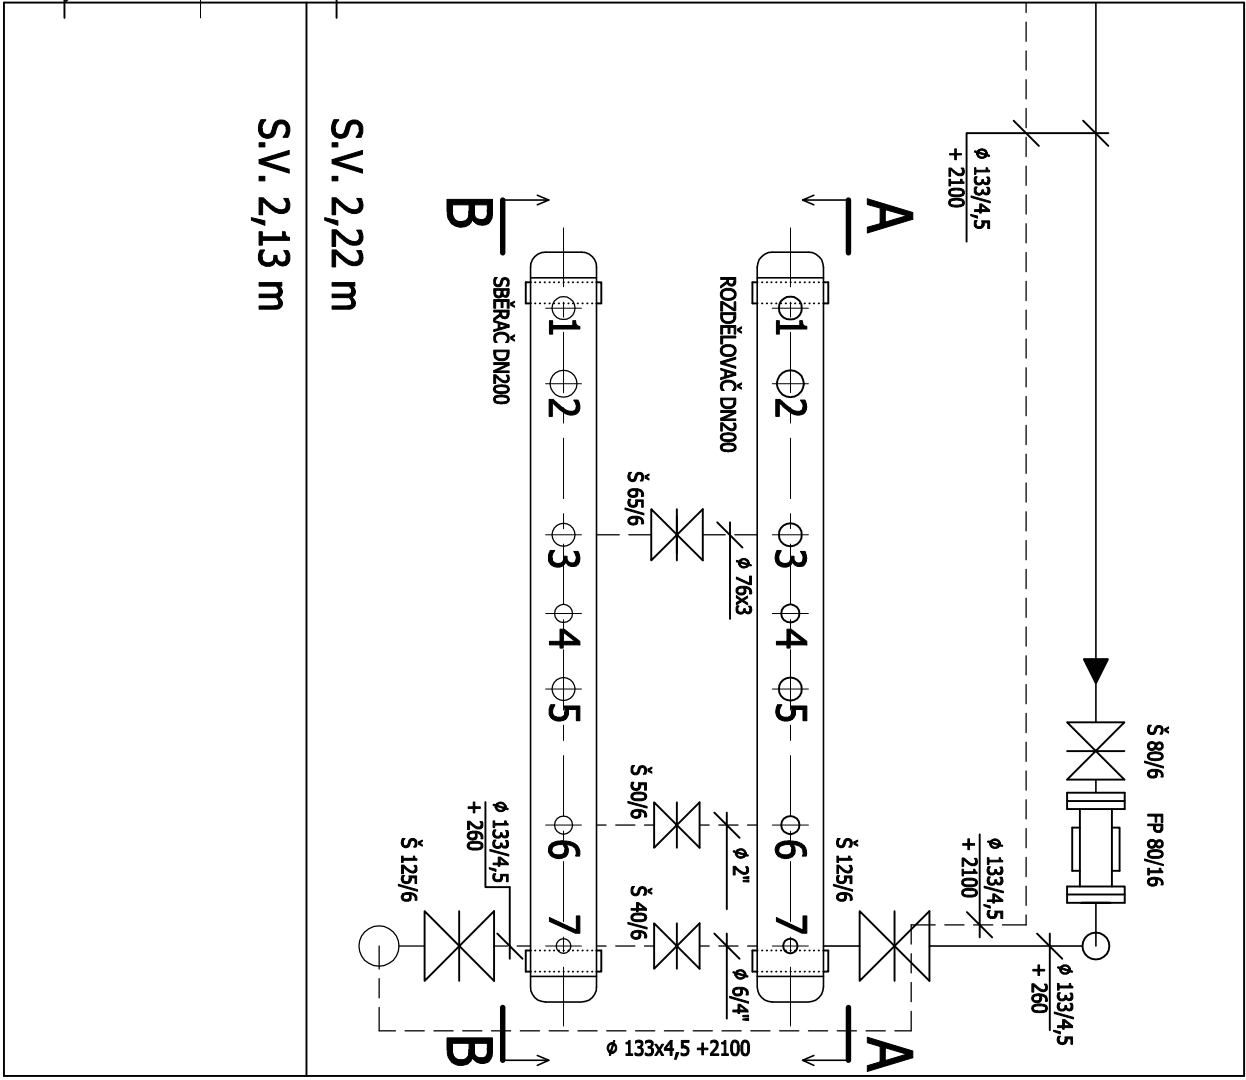

1