


řídící systém: PLC v rozvaděči B1 v prostoru skladu MTZ

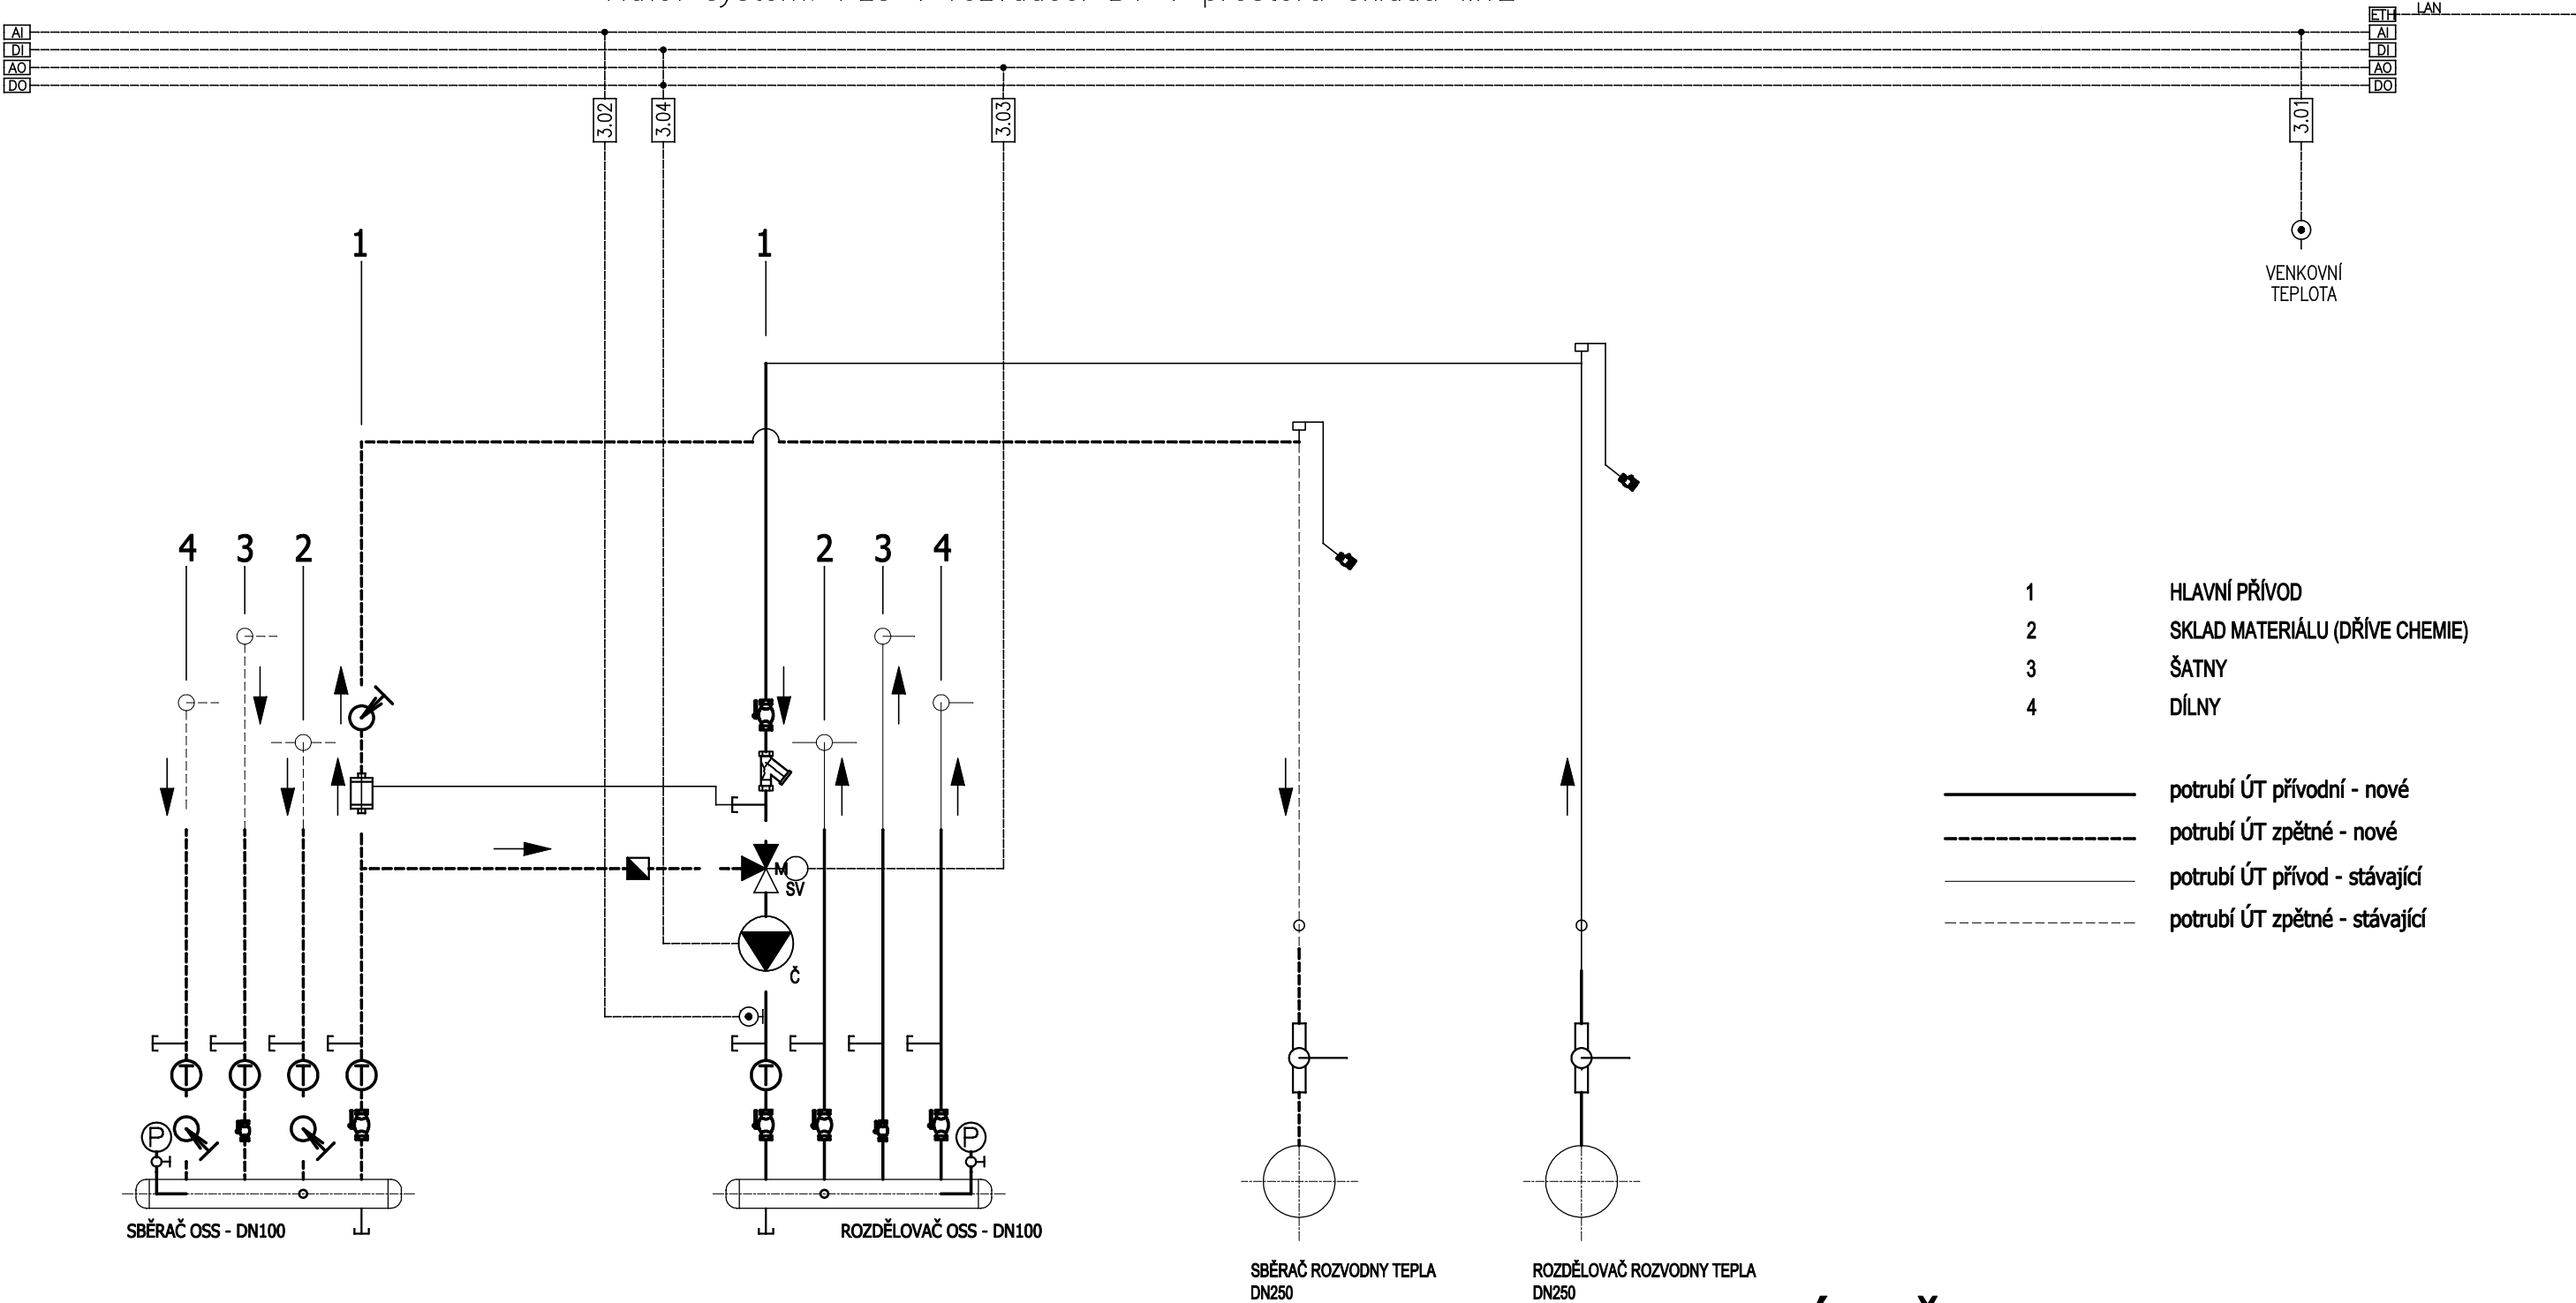

- 1 Hlavní přívod  
2 SKLAD MATERIÁLU (DŘÍVE CHEMIE)  
3 ŠATNY  
4 DÍLNY

- potrubí ÚT přívodní - nové  
- - - potrubí ÚT zpětné - nové  
— potrubí ÚT přívod - stávající  
- - - potrubí ÚT zpětné - stávající

SV SMĚŠOVACÍ VENTIL RV102, DN25, kvs=6,3 m<sup>3</sup>/h. (DODÁ PROFESE MaR)  
Č OBĚHOVÉ ČERPADLO Yonos Pico 25 / 1-8

## SO - 06 ÚDRŽBA MAJETKU

zodp. projektant: Ing. Pavel Voříšek		vypracoval: Ing. Pavel Voříšek		<b>MARKON PCE s.r.o.</b> Jana Palacha 324, 503 02 Pardubice tel+fax: 466-330-051 markon@markon.cz	
investor: Dopravní podnik města Pardubic, a.s.				zak.číslo	5256
REKONSTRUKCE OBJEKTOVÝCH SMĚŠOVACÍCH STANIC V AREÁLU DPMP				arch.číslo	2023-004
				druh PD	DPS
				datum	26.01.2023
				formát	2 A4
				měření a regulace	měřítka
REGULAČNÍ SCHÉMA				č. výkresu	D1.4.3 2.02