




PŮDORYS 1 : 25

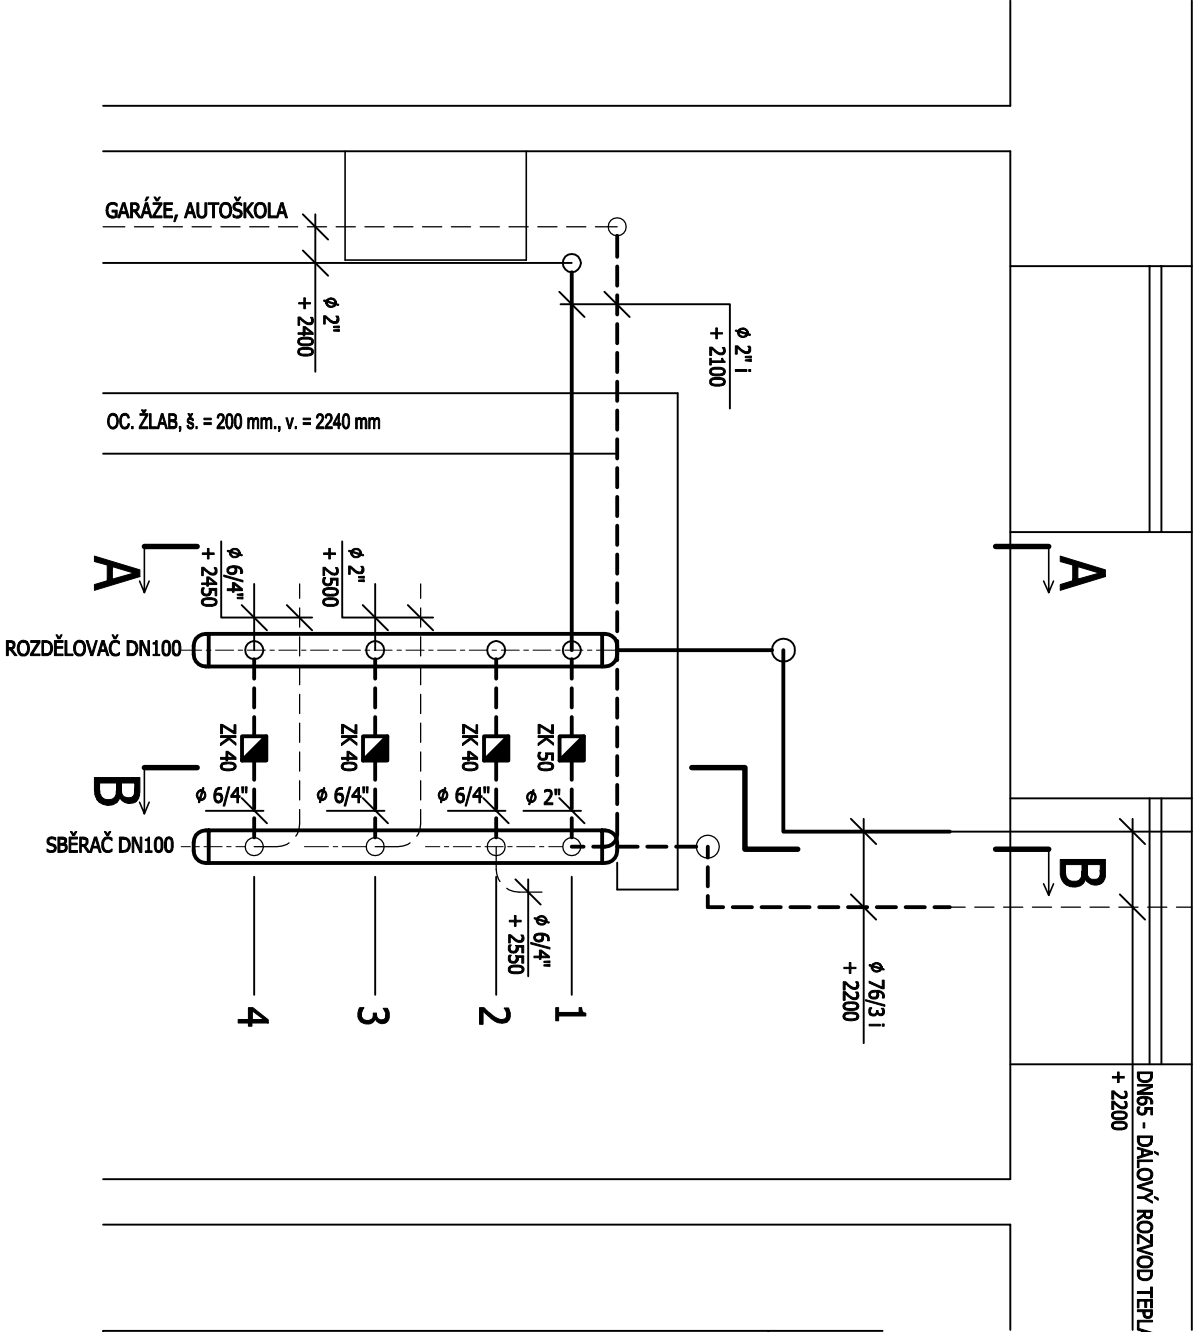

ŘEZ A - A ... 1 : 25

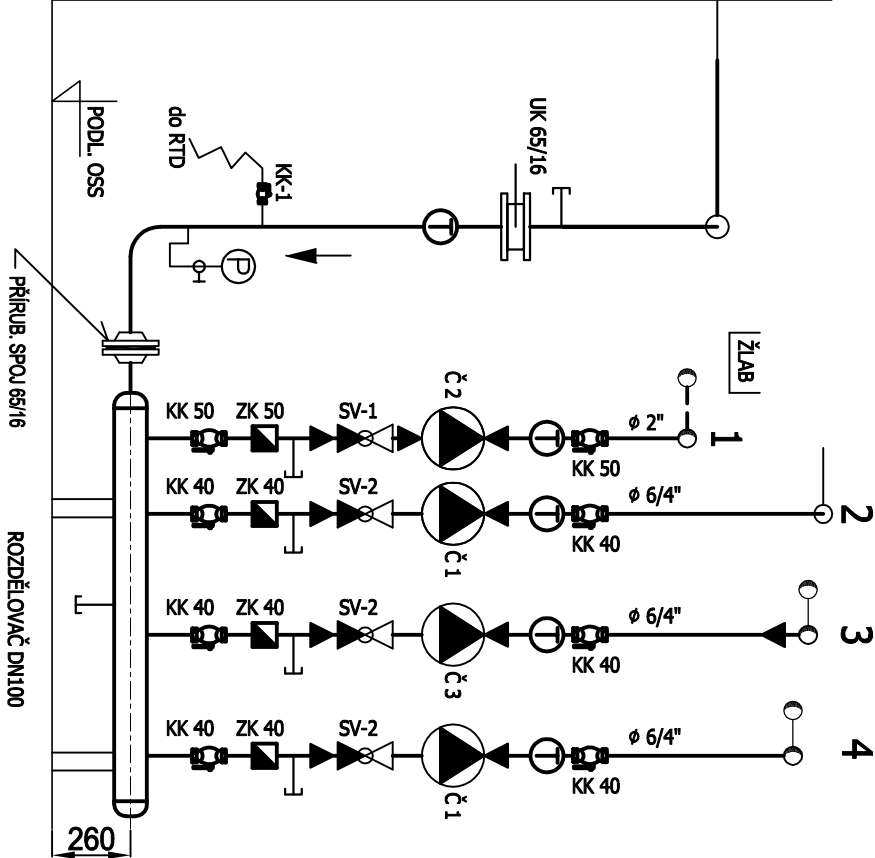

ŘEZ B - B ... 1 : 25

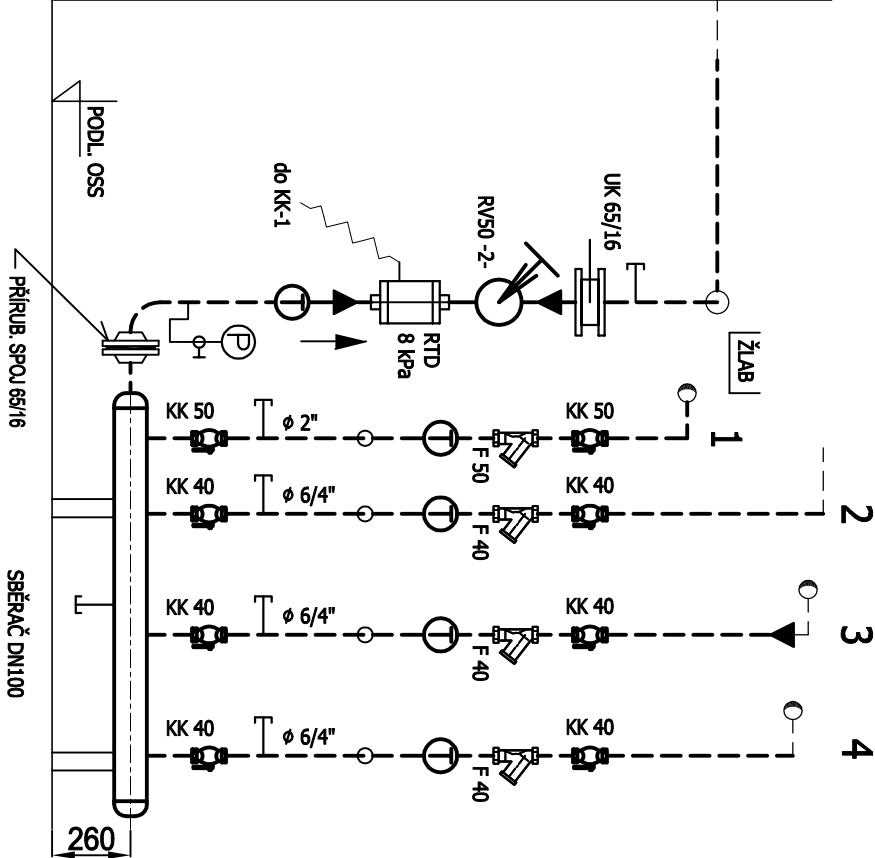

- SV-1
SV-2
Č1
Č2
Č3
RTD
F
KK
KK-1
RV
T
P
UK
ZK
PŠ
- SMĚŠOVACÍ VENTIL RV102, DN40, kvs=16 m³/h. (DODÁ PROFESE MAR)
SMĚŠOVACÍ VENTIL RV102, DN32, kvs=10 m³/h. (DODÁ PROFESE MAR)
OBĚHOVÉ ČERPADLO ALPHA 2L 32-60-180 (STÁVAJÍCÍ)
STÁVAJÍCÍ OBĚHOVÉ ČERPADLO UPS 32-55-180 (PŘEMÍSTĚNÉ Z VĚTVE 4)
OBĚHOVÉ ČERPADLO YONOS Maxo 30 / 0,5 - 7, PN10
REGULÁTOR TLAKOVÉ DIFFERENCE DA516, DN50, kvs = 30 m³/h., ROZSAH 5 - 30 kPa, o.č. 52 795-040 (nastaví 8 kPa)
VODNÍ FILTR - ZÁVITOVÝ
UZAVÍRAČÍ KULOVÝ KOHOUT GIACOMINI R910X - ZÁVITOVÝ S DADO KOULÍ
UZAVÍRAČÍ KULOVÝ KOHOUT GIACOMINI DN10, R913LX022 - ZÁVITOVÝ S DADO KOULÍ
REGULAČNÍ VENTIL STAD DN50 BEZ VYPOUŠTĚNÍ, NASTAVIT NA HODNOTU REGULACE -2-
TEPLOMĚR VČ. TLAKOVÉ JÍMKY, ROZSAH 0 - 120°C
TLAKOMĚR D100 VČ. ZKUŠ. KOHOUTU A SMYČKY, ROZSAH 0 - 6 BAR, SPOD. PŘÍPOJ
UZAVÍRAČÍ MEZIPŘÍRUBOVÁ KLAPKA, PN16
ZPĚTNÁ KLAPKA ZÁVITOVÁ CELOKOVOVÁ
PŘÍMÉ RADIÁTOROVÉ ŠROUBENÍ
VYPOUŠTĚČÍ A NAPUŠTĚČÍ KULOVÝ KOHOUT - DN15

CENTROTERM - PROJEKCE V INVESTIČNÍ VÝSTAVBĚ		
KAMENEC 11, 534 01 HOLICE ☎ 469 638 324, mob. 776 333 723		
VYPRACOVAL	Vladimír Kohoutek - IČO 162 488 13 - Centroterm spol. s r.o.	MĚŘITKO 1 : 25
INVESTOR	Dopravní podnik města Pardubic, a.s. Teplo 2141, 532 20 Pardubice	DATUM 02 / 2022
STAVBA	REKONSTRUKCE OBJEKTOVÝCH SMĚŠOVACÍCH STANIC V AREÁLU DPM	Č. V. D1.4a / 2.02
NÁZEV	PŮDORYS A ŘEZY - NOVÝ STAV	
ČÁST	STROJNĚ TEPELNÁ	

SO - 03 ADMINISTRATIVNÍ BUDOVA

- potrubí ÚT přivodní - nové
potrubí ÚT zpětné - nové
potrubí ÚT přivod - stávající
potrubí ÚT zpětné - stávající
- 1
2
3
4

- GARÁŽE, AUTOŠKOLA
SEVER - PŘÍZEMÍ + 1. PATRO
SUTERÉN - ŠOFERŮ, VRÁTNICE - SUTERÉN, NASTAVBA DISPEČINK
JH - PŘÍZEMÍ + 1. PATRO
- 1
2
3
4